



ZAWIESZENIE KANAŁU PROSTOKĄTNEGO
Elementy zawiesi typowe Firmy SMAY

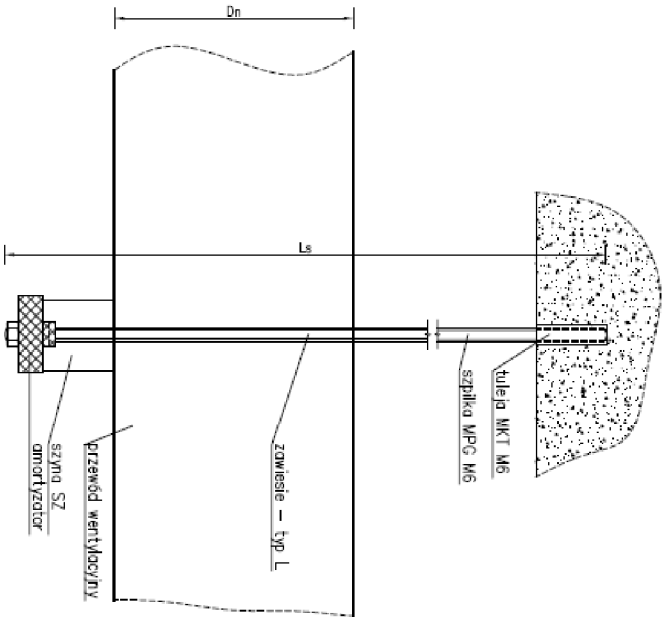

- UWAGI:
1. Długość Ls dostosować do rzeczywistych potrzeb (standardowa długość MPG to 1m)
 2. Rozstaw zawiesi max. 2,5 m

ZAWIESZENIE KANAŁU OKRĄGŁEGO
Elementy zawiesi typowe Firmy SMAY

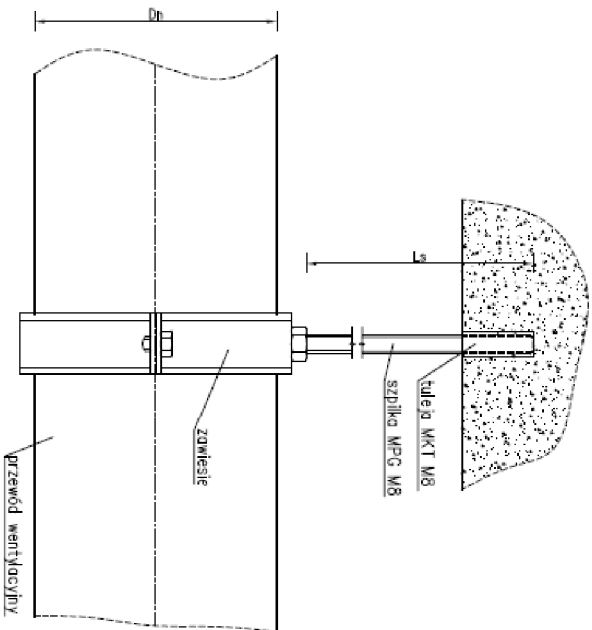

- UWAGI:
1. Długość Ls dostosować do rzeczywistych potrzeb (standardowa długość MPG to 1m)

ARCHITEKTURA		Skala: -	Rys. nr: S19
Temat:	SPOSÓB PODWIESZANIA KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH		
Nazwa inwestycji:	Remont i dostosowanie do odpowiednich standardów budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej miasto-gmina Strzelno, działki o nr 715		
Wykonak:	Branża:	Imię i nazwisko, upr. budowlane, Podpis:	Data:
Projektant:	Sanitarna	mgr inż. JAKUB GORLIK Upr.: POM/0052/PWOS/10 do projektowania w spec. sanitarnej	31.10. 2013r.
Projektant: sprawdz.:	Sanitarna	mgr inż. ANNA ROMAN -PIOTROWSKA Upr.: POM/0164/POOS/06 do projektowania w spec. sanitarnej	31.10. 2013r.
PRACOWNIA PROJEKTOWA I NADZÓR BUDOWLANY mgr inż. Marcin Bartoś Rychnowy 1b, 77-300 Człuchów tel. 663922034 e-mail: marchbartos4@wp.pl			